

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам.

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ул. Октябрьская, 1

(место составления акта)

«19» ноября 2019 г.

(дата составления акта)

«14» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 290

«19» ноября 2019г по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.
Кизляр, Кизлярского и Бабаюртовского районов по пожарному надзору Сосновского А.А. № 290 от
05 ноября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ имени М.И. Шихсаидова
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с час. мин. до час. мин. Продолжительность

с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 50 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по г. Кизляр, Кизлярскому и
Бабаюртовскому районам, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, т. 2 11 62
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор Адиков П.К. 05.11.2019г. в 11 час. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: « » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич,
эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ Адиков Пазиль Камилович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

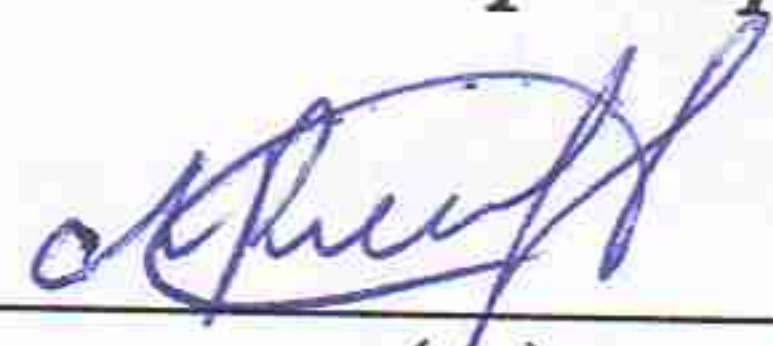
В ходе проведения проверки:

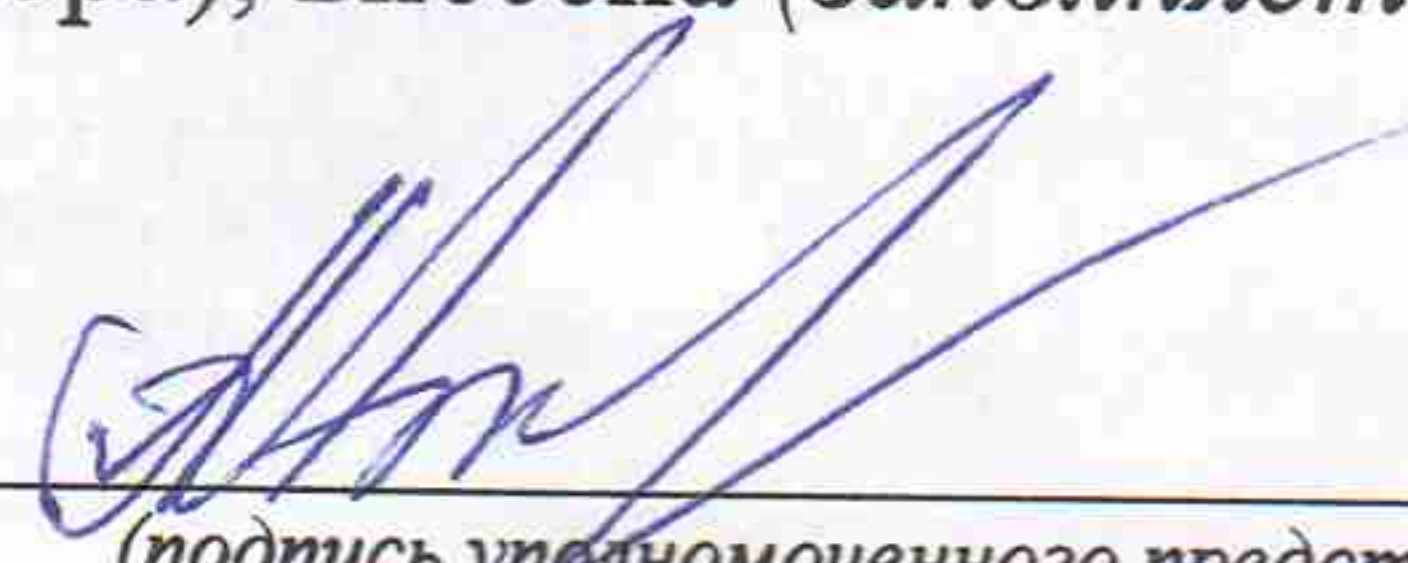
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.	ППР в РФ № 390: п. 21	
2	В здании школы допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем 1-го этажа.	ППР в РФ № 390: п. 23 «к»	
3	На объекте защиты, а именно в кабинете труда допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	
4	На объекте защиты, а именно в кабинете НВП допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	
5	На объекте защиты, а именно в помещении кладовой 1-го этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ № 390: п. 42 «в»	
6	Сети наружного противопожарного водопровода находятся в неисправном состоянии и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ № 390: п. 55	
7	На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки.	ППР в РФ № 390: п. 61	
8	Руководитель организации не заключил договор на обслуживание систем и средств автоматической пожарной сигнализации.	ППР в РФ № 390: п. 63	
9	Руководитель организации (директор школы) не обеспечил осмотр и проверку огнетушителей на объекте защиты (отсутствует запись об осмотре или проверке в специальном журнале).	ППР в РФ № 390: п. 478	
	На объекте защиты не разработана декларация	ФЗ от 22.07.2008 г.	

10	пожарной безопасности.	N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 64	
11	Не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 83 ч. 7	
12	В здании школы люк ведущий в чердачное помещение, выполнен с неустановленным пределом огнестойкости (не противопожарный).	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01- 97*	
13	Настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре монтированы с нарушениями действующих нормативно – правовых актов (расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм).	СП 3.13130.2009 п. 4.4	
14	Спортивный зал объекта защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	
15	Помещение кладовой на кухне объекта защиты не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	
16	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания котельной. На дверях названной здания отсутствуют соответствующие указатели (котельная).	ППР в РФ № 390: п. 20	
17	В спортивном зале 1-го этажа здания школы на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см.	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 33, пп. «А» п. 36 ППР в РФ № 390, п. 6.28* СНиП 21-01- 97*	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедорасул Гамзаевич

«19» Ноября 2019г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» Ноября 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Адиков Пазиль Камилович

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022