

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам.

(наименование органа государственного надзора)

г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: WWW.05.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 290/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» им. М.И. Шихсаидова

Директору Адикову Пазилу Камиловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сосновского А.А. Отдел надзорной деятельности и про- № 290

филактической работы №8 по

г. Кизляр, Кизлярскому и

Бабаюртовскому районам.

(наименование органа ГПН)

от « 05 » ноября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 19 » ноября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 19 » ноября 2019 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР № 8 Султановым Магомедрасулом Гамзаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ им. М.И. Шихсаидова

РД, Бабаюртовский район, с. Люксембург

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Адиковым Пазилем Камиловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и	Срок устра-	Отметка
---	-----------------------------------	------------------------	-------------	---------

	его устранению и конкретного места выявленного нарушения	ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения требования пожарной безопасности	выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.	ППР в РФ № 390: п. 21	01.10.2020	
2	В здании школы допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем 1-го этажа.	ППР в РФ № 390: п. 23 «К»	01.10.2020	
3	На объекте защиты, а именно в кабинете труда допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	01.10.2020	
4	На объекте защиты, а именно в кабинете НВП допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.	ППР в РФ № 390: п. 35	01.10.2020	
5	На объекте защиты, а именно в помещении кладовой 1-го этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ № 390: п. 42 «В»	01.10.2020	
6	Сети наружного противопожарного водопровода находятся в неисправном состоянии и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР в РФ № 390: п. 55	01.10.2020	
7	На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, средств пожарной сигнализации) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки.	ППР в РФ № 390: п. 61	01.10.2020	
8	Руководитель организации не заключил договор на обслуживание систем и	ППР в РФ № 390: п. 63	01.10.2020	

	средств автоматической пожарной сигнализации.			
9	Руководитель организации (директор школы) не обеспечил осмотр и проверку огнетушителей на объекте защиты (отсутствует запись об осмотре или проверке в специальном журнале).	ППР в РФ № 390: п. 478	01.10.2020	
10	На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 64	01.10.2020	
11	Не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 83 ч. 7	01.10.2020	
12	В здании школы люк ведущий в чердачное помещение, выполнен с неустановленным пределом огнестойкости (не противопожарный).	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*	01.10.2020	
13	Настенные звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре монтированы с нарушениями действующих нормативно – правовых актов (расстояние от потолка до оповещателя менее 150 мм).	СП 3.13130.2009 п. 4.4	01.10.2020	
14	Спортивный зал объекта защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	01.10.2020	
15	Помещение кладовой на кухне объекта защиты не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 таб. 1 СП 5. 13130.2009 Таб. А-1	01.10.2020	
16	Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для здания котельной. На дверях названной здания отсутствуют соответствующие указатели (котельная).	ППР в РФ № 390: п. 20	01.10.2020	
17	В спортивном зале 1-го этажа здании школы на пути эвакуации имеется перепад высот менее 45 см.	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, п. 33, пп. «А» п. 36 ППР в РФ № 390, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **октябре 2020 г.**


(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» ноября 2019г.

Предписание для исполнения получил:

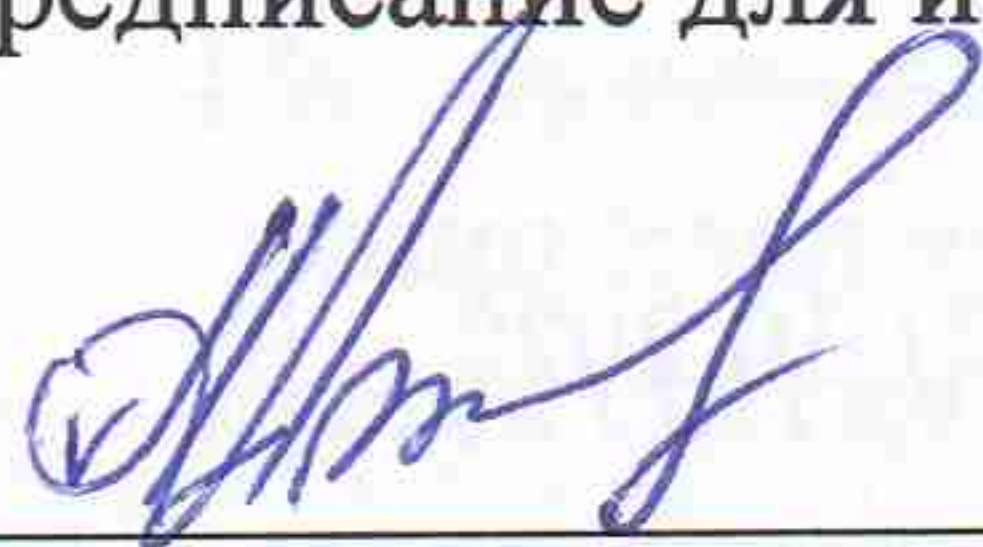

(подпись)

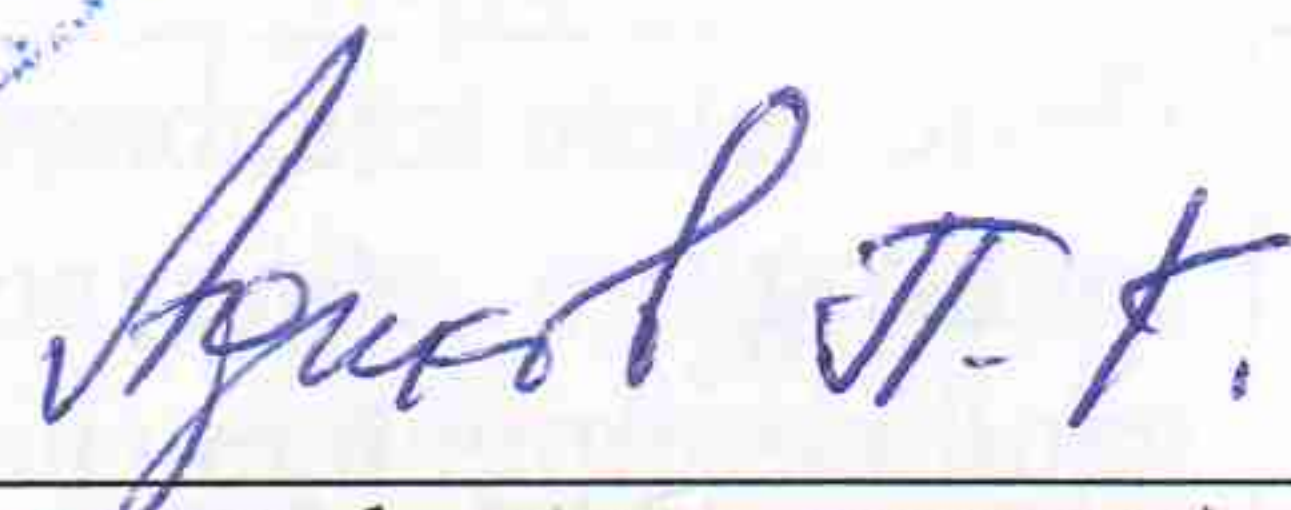
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«19» ноября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Адиков Пазиль Камилович

Действителен с 03.04.2021 по 03.04.2022